

ГЛАВНЫЙ МЕТРОЛОГ


ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

www.vniims.ru

3 | 2019

ТЕМА НОМЕРА

Обеспечение
единства измерений
в здравоохранении

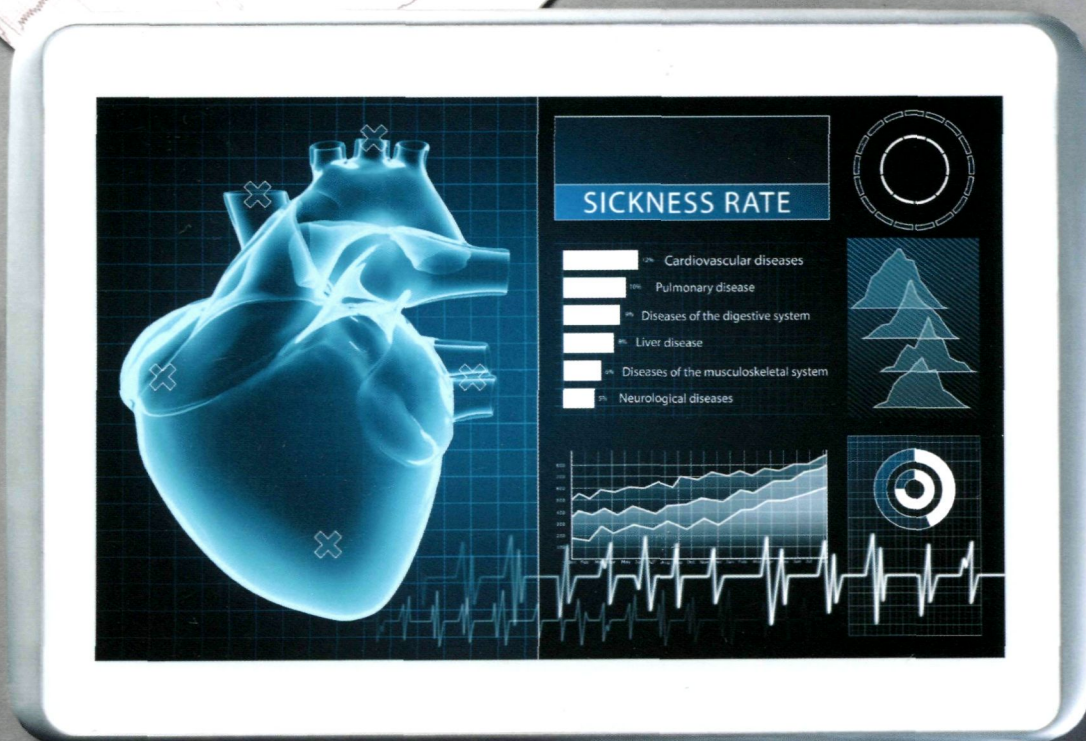

Сравниваем ГОСТ
ИСО/МЭК 17025-2009
и ISO/IEC 17025:2017
стр. 20

О понятии «достоверность
результата измерения»
стр. 34

Система менеджмента
качества – критерий
аккредитации
стр. 40

ISSN: 2587-9677

Главный метролог ©
Практический журнал

Издаётся с 2001 г.
Свидетельство о регистрации
ПИ № 77-5964 от 18.12.2000

Периодичность выпуска:
один раз в два месяца

Журнал включен:

В Реферативный журнал и Базы данных ВИНИТИ. Сведения о журнале ежегодно публикуются в международной справочной системе по периодическим и продолжающимся изданиям "Ulrich's Periodicals Directory". На сайте Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU доступны полные тексты статей. Статьи из номеров журнала текущего года предоставляются на платной основе.

Учредитель и издатель журнала

ВНИИМС

ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологической службы» (ФГУП «ВНИИМС») www.vniims.ru

Главный редактор
А.Ю. Кузин

Редакционный совет:

А.Ю. Кузин – председатель,
С.В. Гусенков, Н.А. Жагора,
Л.К. Исаев, В.Ю. Иванов,
В.М. Лахов, Ю.Е. Лукашов,
В.Н. Яншин, Ю.М. Андрощук

Редакция:

шеф-редактор — К.В. Бычков
8 (495) 781 28 76
bychkov@vniims.ru

редакторы

Т.А. Киселева, Э.Р. Сарварова
дизайн и верстка
А.А. Яковлева

Адрес редакции:

119361, Москва, Г-361, ул. Озерная,
46, ФГУП «ВНИИМС», редакция
журнала «Главный метролог»

Реклама:

Э.Р. Сарварова
8 (495) 781 28 76
sarvarova@vniims.ru

Подписка:

Л.А. Керсова
8 (495) 430 28 02
kersova@vniims.ru

Подписано в печать 17.06.2019
Формат 60х90 1/8. Бумага мелованная
матовая 115 г/м. Печать офсетная.
Тираж: 1650 экз.
Свободная цена.

Отпечатано в типографии
ОАО «Полиграфический комплекс
«Пушкинская площадь», Москва, ул.
Шоссе́нная, дом. 4д.



СОДЕРЖАНИЕ • №3/108/2019

Слово редактора 3

ТЕМА НОМЕРА: ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ

Калинникова М.Г. Государственное регулирование обеспечения единства измерений в здравоохранении. Причины правонарушений 4
Кузнецова И.В., Манохина Т.В., Захаров С.В., Иванова И.В. Результаты государственного метрологического надзора. Делаем выводы..... 10
Кустова В.Н., Меликов А.Л., Чубанов А.А. Метрологическое обеспечение средств измерений функциональной диагностики. Электрокардиографические аппараты 16

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОЕИ

Генкина Р.И. Сравниваем ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 и ISO/IEC 17025:2017. Что изменилось для калибровочных лабораторий? 20

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ НА ПРАКТИКЕ

Трофимов В.А. Метрологическое обеспечение безопасности на дорогах 26

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Марталов А.С. Цифровые решения для ускорения актуализации отраслевых стандартов по метрологическому обеспечению авиационной промышленности..... 30

ТЕЗАУРУС

Шишлаков М.А. О понятии «достоверность результата измерения» 34

РОСАККРЕДИТАЦИЯ РАЗЪЯСНЯЕТ

Пилюгин Е.Ф. Система менеджмента качества – критерий аккредитации 40
Окрепилов В.В., Нежиховский Г.Р., Кустова В.Н. Аккредитация. Общественный контроль 46

СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ!

Немного о применении средств измерений и их поверке. На вопросы читателей отвечают советник директора ФГУП «ВНИИМС» **Ю.М. Андрощук** и начальник отдела ФГУП «ВНИИМС» **Б.М. Пашаев** 52

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Левченко О.Ю. Как метрическая система в царской России помогла вытеснить с рынка американский керосин 58

КОНФЕРЕНЦИИ, ВЫСТАВКИ, СОБЫТИЯ

METROLEXPO-2019: достижения отечественной метрологии 62

НОВОСТИ 38/44/57

Правила для авторов 77

Подписка 78

Подписка: полугодовой индекс по каталогу «Газеты и журналы» агентства «Роспечать» – 80369, индекс по каталогу ООО «Урал-Пресс» – 80369.

Мнения авторов публикаций могут не совпадать с позицией редакции. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов.